


H20. 7月(前年度比)給水量(棟別)

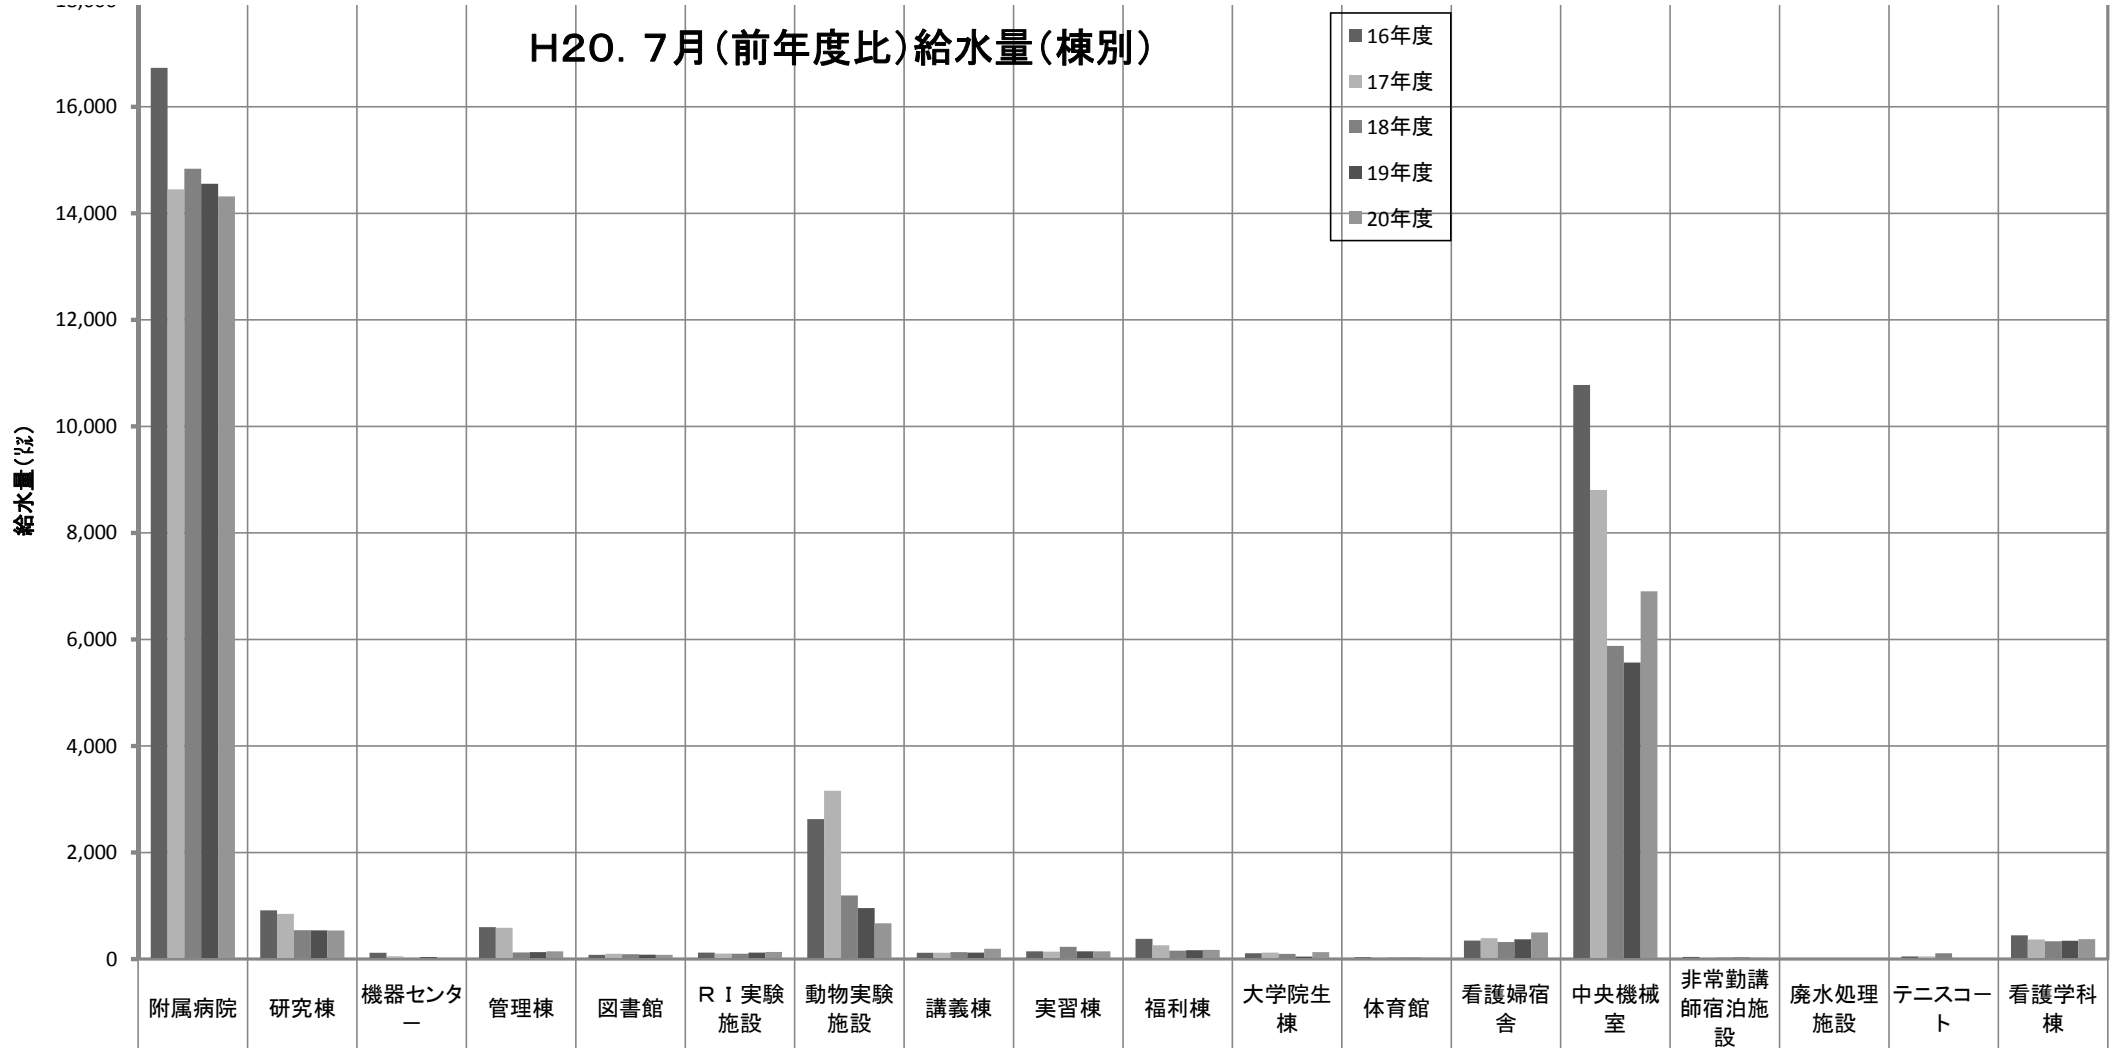

| | 附属病院 | 研究棟 | 機器センター | 管理棟 | 図書館 | R I 実験施設 | 動物実験施設 | 講義棟 | 実習棟 | 福利棟 | 大学院生棟 | 体育館 | 看護婦宿舎 | 中央機械室 | 非常勤講師宿泊施設 | 廃水処理施設 | テニスコート | 看護学科棟 |
|------|--------|-----|--------|-----|-----|----------|--------|-----|-----|-----|-------|-----|-------|--------|-----------|--------|--------|-------|
| 16年度 | 16,731 | 915 | 116 | 598 | 79 | 121 | 2,627 | 116 | 143 | 380 | 107 | 32 | 347 | 10,777 | 39 | 6 | 49 | 446 |
| 17年度 | 14,449 | 847 | 51 | 587 | 100 | 102 | 3,158 | 117 | 139 | 259 | 119 | 24 | 390 | 8,806 | 9 | 5 | 47 | 368 |
| 18年度 | 14,838 | 540 | 10 | 124 | 89 | 98 | 1,193 | 130 | 227 | 156 | 95 | 27 | 317 | 5,879 | 28 | 3 | 107 | 333 |
| 19年度 | 14,555 | 538 | 37 | 129 | 83 | 121 | 957 | 122 | 146 | 165 | 46 | 24 | 371 | 5,568 | 28 | 11 | 1 | 345 |
| 20年度 | 14,318 | 537 | 13 | 144 | 78 | 133 | 672 | 193 | 146 | 172 | 130 | 22 | 499 | 6,903 | 21 | 7 | 1 | 374 |