


## H21. 4月(前年度比)給水量(棟別)

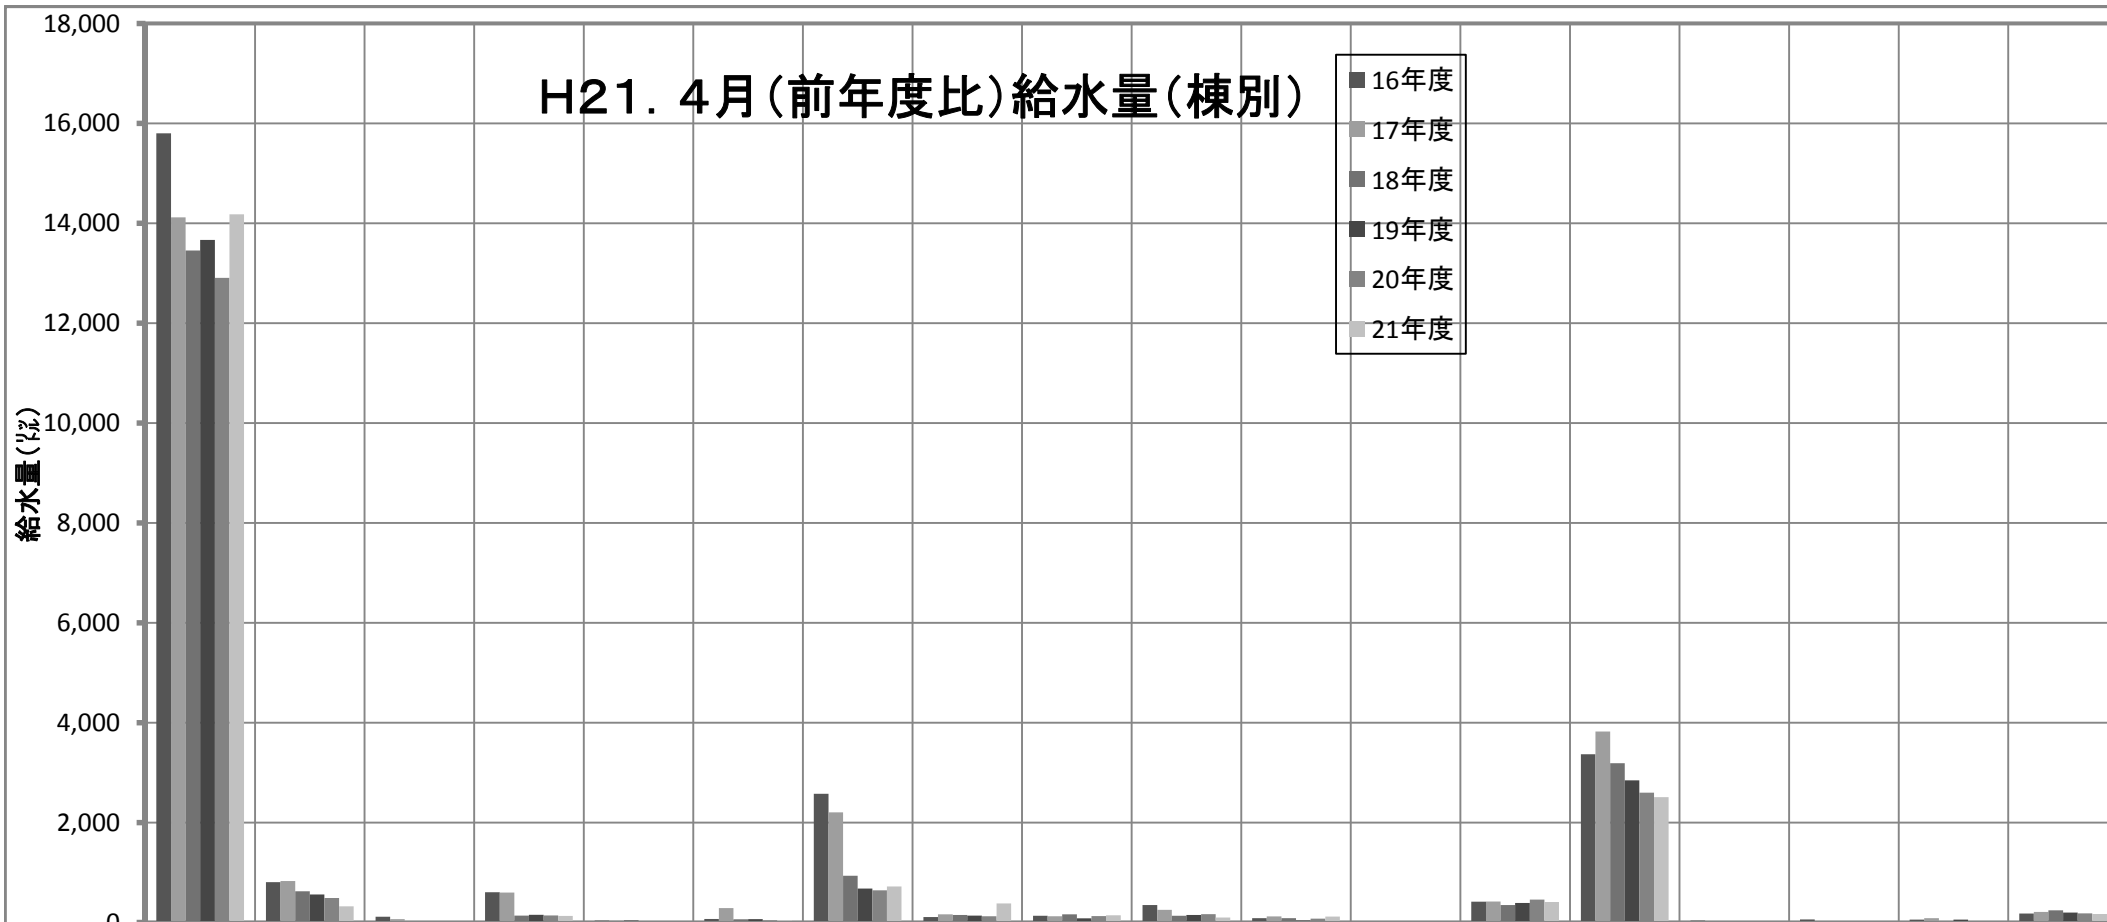

|      | 附属病院   | 研究棟 | 機器センター | 管理棟 | 図書館 | R I 実験施設 | 動物実験施設 | 講義棟 | 実習棟 | 福利棟 | 大学院生棟 | 体育館 | 看護婦宿舎 | 中央機械室 | 非常勤講師宿泊施設 | 廃水処理施設 | テニスコート | 看護学科棟 |
|------|--------|-----|--------|-----|-----|----------|--------|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 16年度 | 15,800 | 809 | 115    | 605 | 39  | 72       | 2,577  | 108 | 135 | 348 | 86    | 19  | 418   | 3,369 | 38        | 60     | 59     | 180   |
| 17年度 | 14,118 | 829 | 68     | 599 | 40  | 288      | 2,206  | 164 | 124 | 253 | 122   | 18  | 420   | 3,825 | 11        | 4      | 86     | 210   |
| 18年度 | 13,454 | 624 | 12     | 139 | 48  | 64       | 934    | 150 | 162 | 134 | 87    | 18  | 350   | 3,188 | 22        | 3      | 6      | 244   |
| 19年度 | 13,665 | 560 | 13     | 154 | 26  | 66       | 678    | 139 | 83  | 149 | 41    | 19  | 392   | 2,845 | 23        | 3      | 56     | 198   |
| 20年度 | 12,906 | 491 | 10     | 140 | 24  | 45       | 643    | 124 | 127 | 167 | 76    | 17  | 458   | 2,600 | 16        | 6      | 0      | 182   |
| 21年度 | 14,179 | 321 | 2      | 131 | 26  | 47       | 720    | 381 | 144 | 99  | 118   | 17  | 408   | 2,510 | 20        | 4      | 0      | 168   |