



### 給水量(1月単月)年度比較

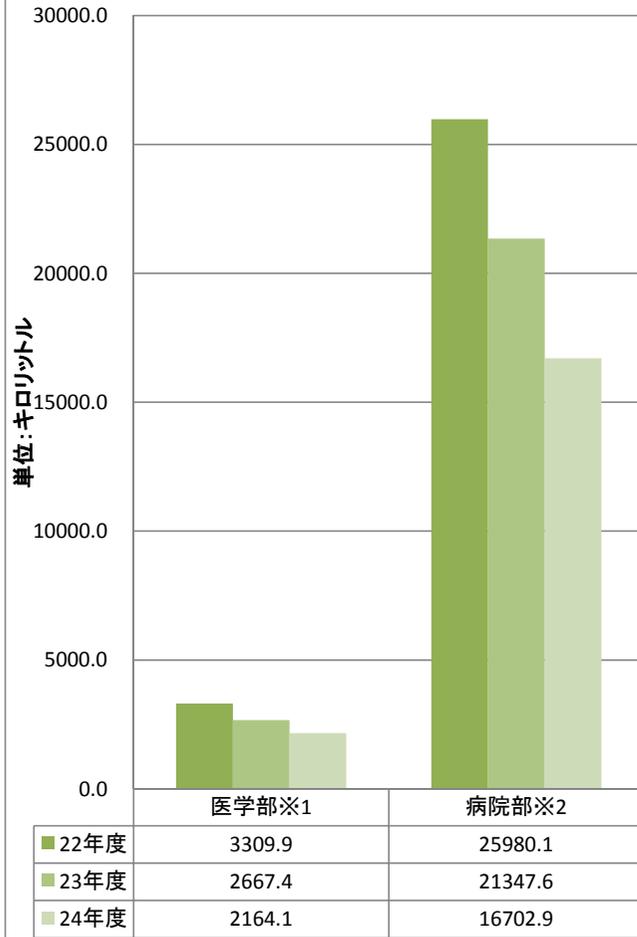

### (棟別)

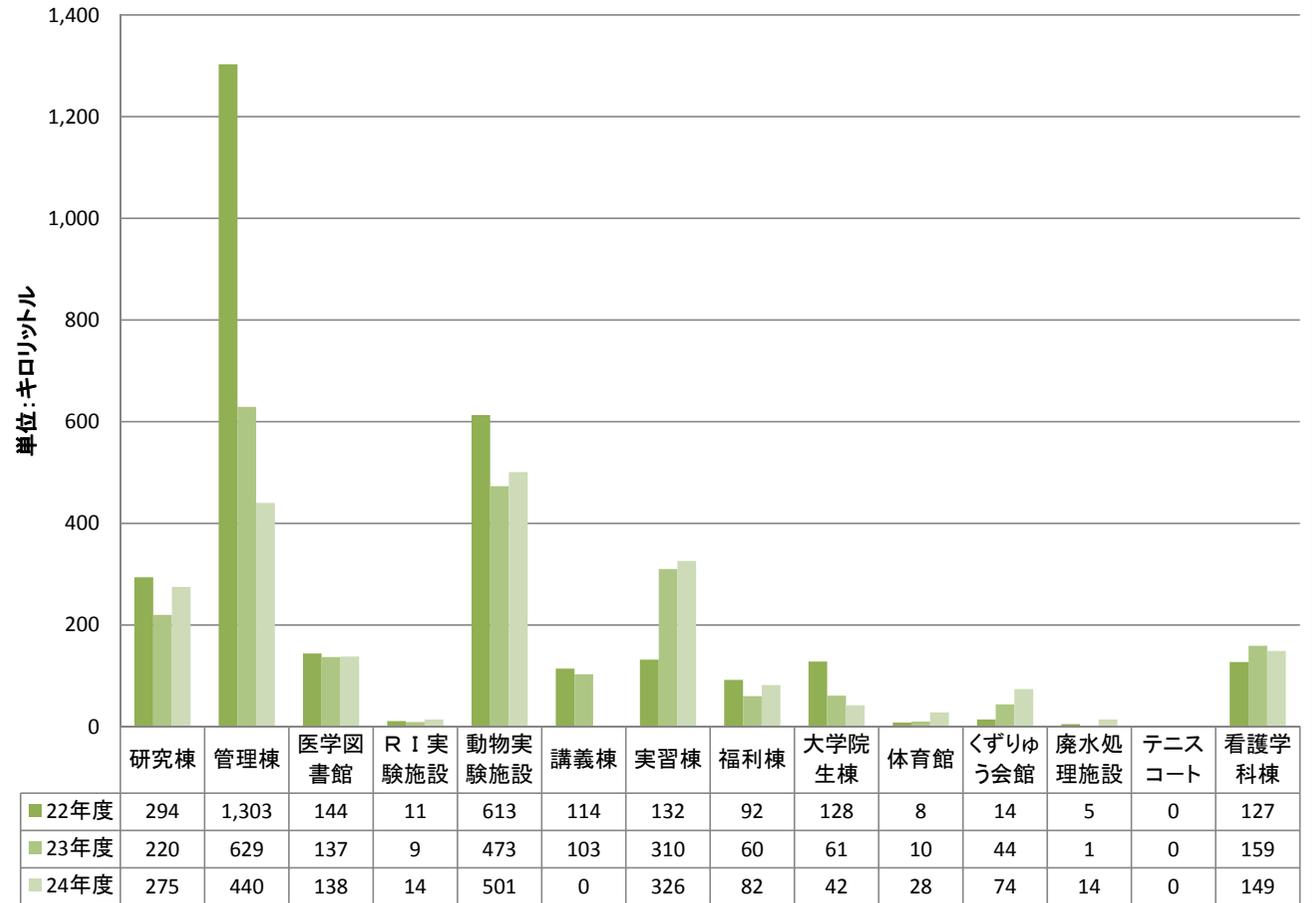

| 12月単月数値(単位:キロリットル) |        |         | <月数値>  |    |
|--------------------|--------|---------|--------|----|
|                    | 医学部    | 病院部     |        | 全体 |
| 平成23年度             | 2,667  | 21,348  | 24,015 |    |
| 平成24年度             | 2,481  | 19,213  | 21,694 |    |
| 増減(%)              | -6.98% | -10.00% | -9.66% |    |

| 12月単月数値(単位:キロリットル) |        |        |         |       |        |        |          |       |        |
|--------------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|----------|-------|--------|
|                    | 附属病院   | 研究棟    | 管理棟     | 医学図書館 | RI実験施設 | 動物実験施設 | 講義棟      | 実習棟   | 福利棟    |
| 平成23年度             | 17,303 | 220    | 629     | 137   | 9      | 473    | 103      | 310   | 60     |
| 平成24年度             | 15,765 | 275    | 440     | 138   | 14     | 501    | 0        | 326   | 82     |
| 増減(%)              | -8.89% | 25.00% | -30.05% | 0.73% | 55.56% | 5.92%  | -100.00% | 5.16% | 36.67% |

| 12月単月数値(単位:キロリットル) |         |         |         |          |        |        |         |
|--------------------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|---------|
|                    | 大学院生棟   | 体育館     | くずりゅう会館 | 排水処理施設   | テニスコート | 看護学科棟  | 中央機械室   |
| 平成23年度             | 61      | 10      | 44      | 1        | 0      | 159    | 4,064   |
| 平成24年度             | 42      | 28      | 74      | 14       | 0      | 149    | 3,482   |
| 増減(%)              | -31.15% | 180.00% | 68.18%  | 1300.00% | 0.00%  | -6.29% | -14.32% |

※医学部:「研究棟」「機器センター」「管理棟」「図書館」「RI実験施設」「動物実験施設」「講義棟」「実習棟」「福利棟」「体育館」「大学院生棟」「非常勤講師宿泊施設」「廃水処理施設」「テニスコート」「看護学科棟」、(按分)「中央機械室」  
 ※病院部:「附属病院部」「看護婦宿舎」および(按分)「中央機械室」